



# Montage-instructie

## VMS grootverbruikerkast AK250 + klemmenkast 855780




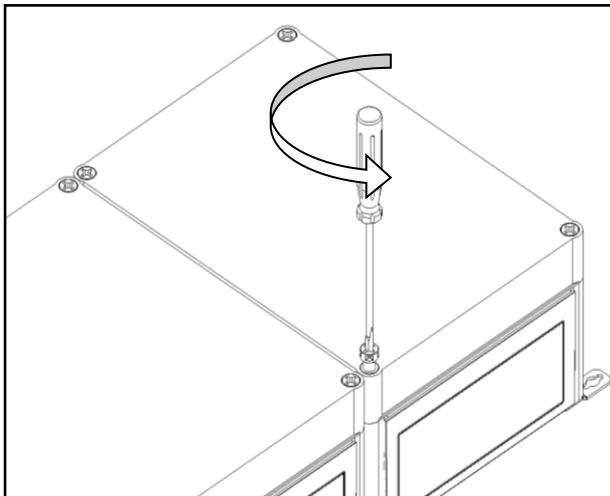


Neem de deksels van de aansluitkast door de dekselschroeven linksom te draaien.

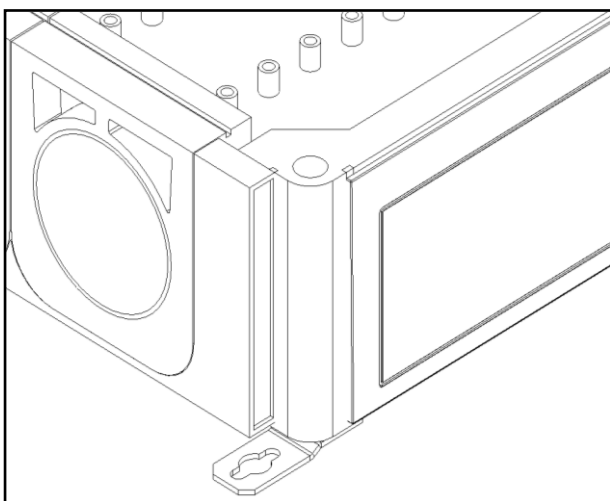


Monteer de kast met behulp van de voorgemonteerde montagebeugels op de wand.

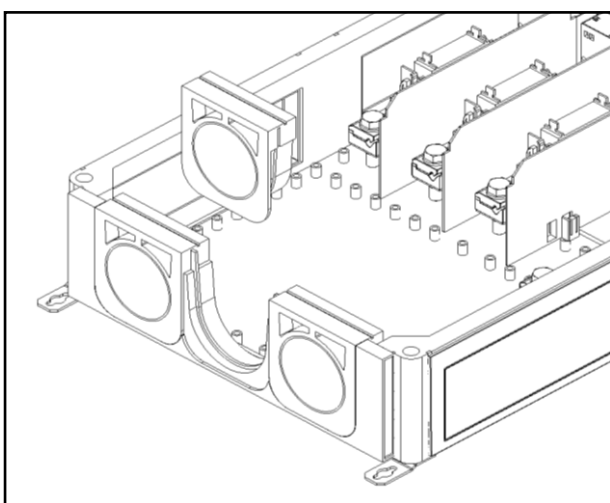

Demonteer het kabel-invoer rubber en snijdt hier een opening in, passend op de voedingskabels.

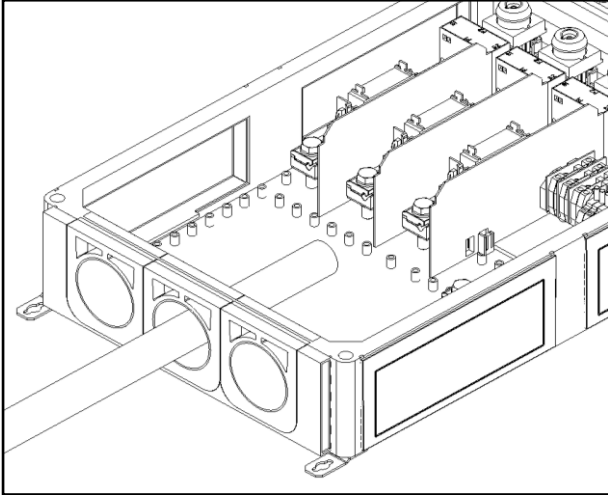


Voer de kabel door het rubber en draag zorg voor voldoende overlengte van de kabel.

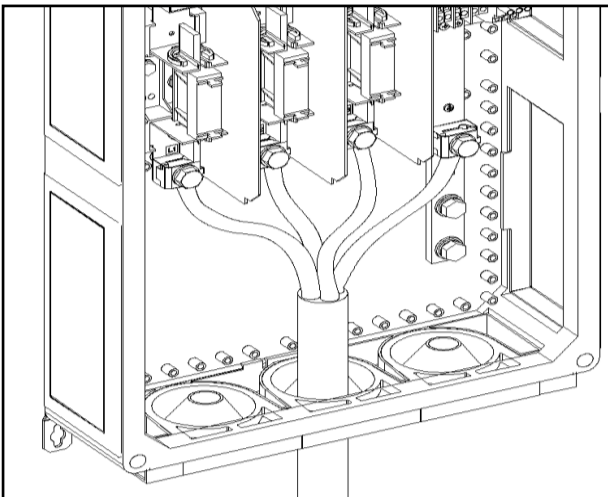


Strip de kabel volgens de voorschriften en monteer de kabel af op de klemmen.

Aandraaikoppel voor de klemmen: 35Nm.

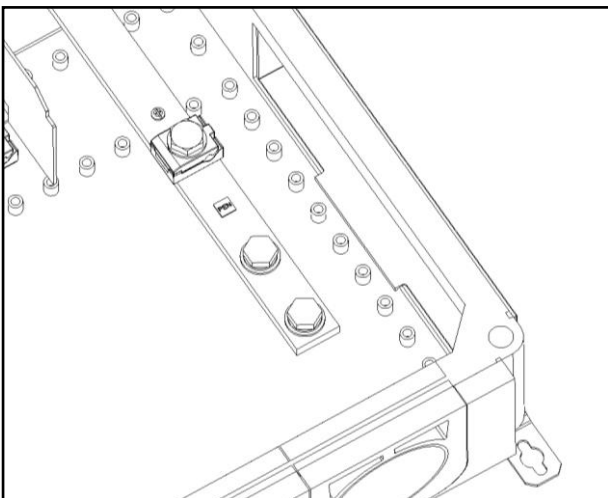

Bewerk de aarde/litze van de kabel volgens de geldende voorschriften en sluit het aan op de aardrail.

Aandraaikoppel voor de bouten: 35Nm.

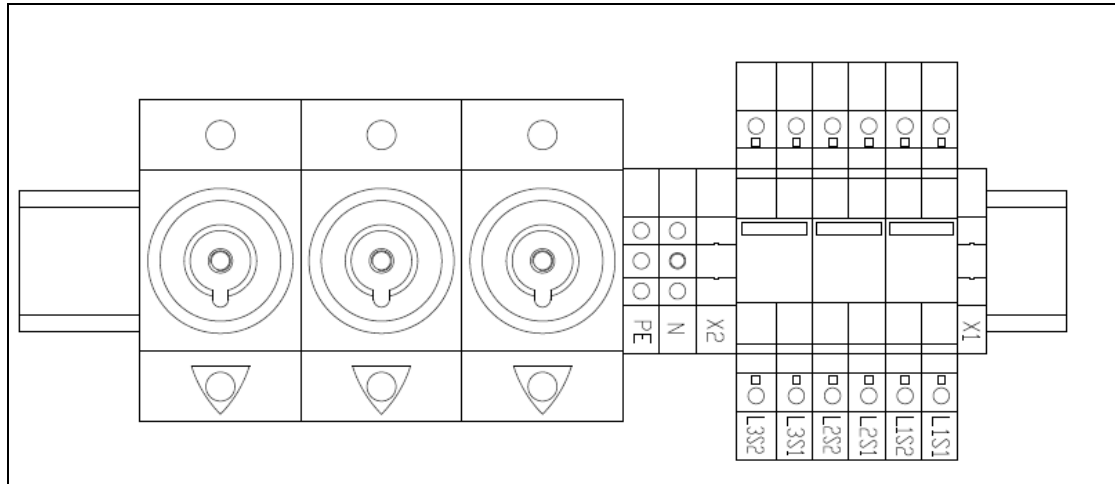

Monteer de bedrading t.b.v. de meting volgens de geldende voorschriften.

**Componenten stuklijst:**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 10101566    | Mespatroonhouder U2-1IGZ M12/D14      |
| 10100611    | Doorverbindingsmes TM-2               |
| 10101511    | Schroefpatroonhouder 1p/25A T13125    |
| 777880      | Diazed passchroef S-2 10A             |
| 777919      | Diazed zekering 10A E27               |
| 10099810    | Porc.schroefkop K-2 25A               |
| 4600095107P | Stroomtrafo 250/5A 0-2,5VA Klasse 0,2 |
| 4600099228P | Klemmenstrook voor AK250 aansluitkast |



**Odink & Koenderink Nederland B.V**

Parallelweg 10 | 7482 CA | Haaksbergen | +31 (0)53 573 0303  
[info@odink-koenderink.nl](mailto:info@odink-koenderink.nl) | [www.odink-koenderink.com](http://www.odink-koenderink.com)